



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检(Q)字(201811)第0284号

项目名称：废气检测

委托单位：中国石化销售有限公司河北
沧州献县第四加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司



项目类别	委托
样品类别	废气
采样日期	2018年11月2日-3日
采样地点	献县河街支路陵园处
采样人员	刘红仓、袁硕
检测项目	非甲烷总烃
检测人员	杨旭、王雪
报告编制	 2018年11月8日
报告审核	 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	 2018年11月8日



一、分析方法

序号	项目名称	方法名称及来源	检出限
1	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0.07 mg/m ³


二、检测仪器

序号	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	非甲烷总烃	气相色谱仪	GC-6890A	YQ024-02
			9790II	YQ113
		真空采样箱	DL-6800F	YQ126

三、检测结果

检测时间及点位		检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
11.2	厂界下风向1#点	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.77	1.71	1.76	1.78
	厂界下风向2#点		1.79	1.73	1.73	1.68
	厂界下风向3#点		1.76	1.75	1.77	1.70
11.3	厂界下风向1#点	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.77	1.56	1.71	1.76
	厂界下风向2#点		1.68	1.57	1.72	1.75
	厂界下风向3#点		1.79	1.70	1.62	1.60

四、无组织废气采样布点图:

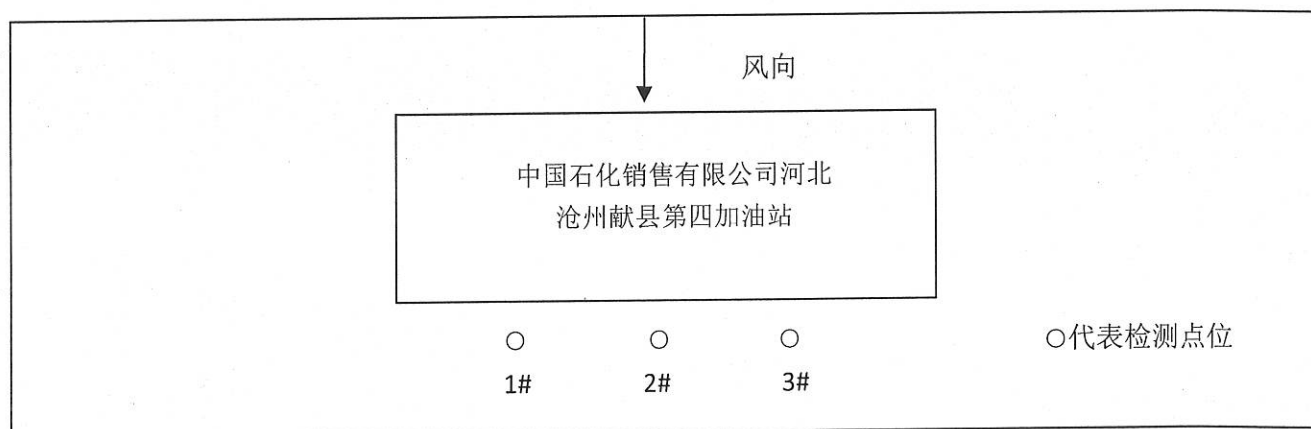

-----以下空白-----



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检(Y)字(201811)第0058号

检测内容：油气回收系统检测

委托单位：中国石化销售有限公司河北
沧州献县第四加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司

检验检测专用章

项目类别	委托
检测日期	2018年11月2日
检测项目	液阻、密闭性、气液比
检测人员	袁硕、刘红仓、王会玲、王金友
检测地点	献县河街支路陵园处
备注	—————
报告编制	 2018年11月8日
报告审核	 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	 2018年11月8日




一、检测结果

检 测 类 别			油气回收系统							
受 检 单 位			中国石化销售有限公司河北沧州献县第四加油站							
单 位 地 址			献县河街支路陵园处			联系人/电话		毕培钊/13833760922		
检 测 日 期			2018.11.2			检测设备型号/编号		崂应 7003 YQ029-02		
加 油 机 数 量			3			加 油 枪 数 量		12		
储 油 罐 容 量 (m³)			50			系 统 配 置		分散式		
液阻	加油机编号		液阻压力 (Pa)				是否达标			
			通气量 18.0L/min 时最大压力≤40		通气量 28.0L/min 时最大压力≤90				通气量 38.0L/min 时最大压力≤155	
	1		9		17		25		是	
	2		8		23		35		是	
	3		10		28		42		是	
密闭性	汽油罐编号		1#		2#		---		连通油罐	
	油气空间 (L)		12059		6312		---		18371	
	最小剩余压力限值(Pa)		初始压力 (Pa)			5 min 剩余压力 (Pa)		是否达标		
	447		500			474		是		
气液比	加油枪编号	加油枪品牌和型号	档位	加油体积 (L)	回收油气体积 (L)		气液比	限值范围	是否达标	
	1	SWODEL	高	15.21	15.92		1.05	1.0-1.2	是	
	2	SWODEL	高	15.06	15.43		1.02		是	
	3	SWODEL	高	15.11	15.56		1.03		是	
	4	SWODEL	高	15.19	15.66		1.03		是	
	5	SWODEL	高	15.28	15.69		1.03		是	
	6	SWODEL	高	15.81	16.58		1.05		是	
	7	SWODEL	高	15.25	15.89		1.04		是	
	8	SWODEL	高	15.31	15.94		1.04		是	
	9	SWODEL	高	15.26	15.83		1.04		是	
	10	SWODEL	高	15.18	15.78		1.04		是	
	11	SWODEL	高	15.23	15.88		1.04		是	
	12	SWODEL	高	15.42	15.86		1.03		是	
检测方法 及执行标准		《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）								



二、检测点位图

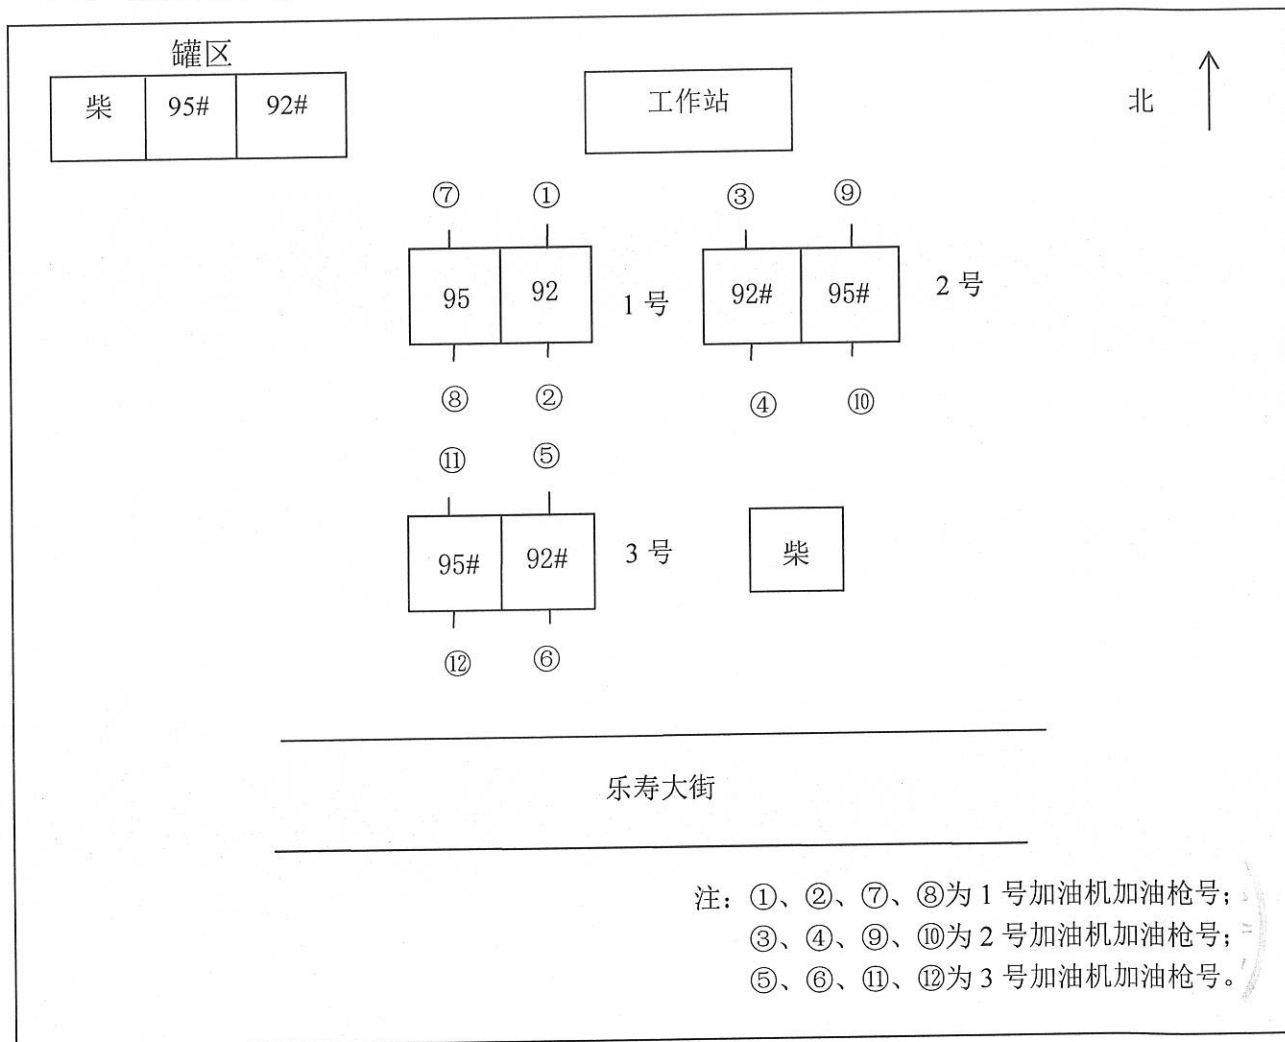

三、检测结论

经检测，中国石化销售有限公司河北沧州献县第四加油站油气回收系统，液阻、密闭性、气液比，符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)标准要求。

-----以下空白-----



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检（Z）字（201811）第 0066 号

项目名称：噪声检测

委托单位：中国石化销售有限公司河北沧州
献县第四加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司



项目类别	委托
检测日期	2018年11月2日-3日
检测项目	噪声
检测人员	袁硕、刘红仓
检测地点	献县河街支路陵园处
备注	—————
报告编制	王艳 2018年11月8日
报告审核	王金友 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	张时春 2018年11月8日



一、检测结论


受检单位	中国石化销售有限公司河北沧州献县第四加油站
单位地址	献县河街支路陵园处
检测项目	噪声
检测频次	昼间、夜间各检测1次,检测2天
检测仪器及型号	AWA6228 型多功能声级计
仪器校准	AWA6221A 型声校准器
检测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
检测结论	经现场检测,2018年11月2日-3日,1#、2#、4#点位昼间数据结果为53.9dB(A)-54.7dB(A),夜间数据结果为44.4dB(A)-46.2dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求(昼间 ≤ 60 dB(A)、夜间 ≤ 50 dB(A));3#点位昼间数据结果为62.5dB(A)-63.6dB(A),夜间数据结果为51.7dB(A)-52.1dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求(昼间 ≤ 70 dB(A)、夜间 ≤ 55 dB(A))。

二、检测结果

等效声级: $Leq [dB(A)]$

检测时间及点位		1#	2#	3#	4#
2018.11.2	昼间	54.7	54.4	63.6	54.0
	夜间	44.4	44.7	51.7	45.0
2018.11.3	昼间	53.9	54.2	62.5	54.5
	夜间	45.2	45.5	52.1	46.2

三、检测点位布设示意图

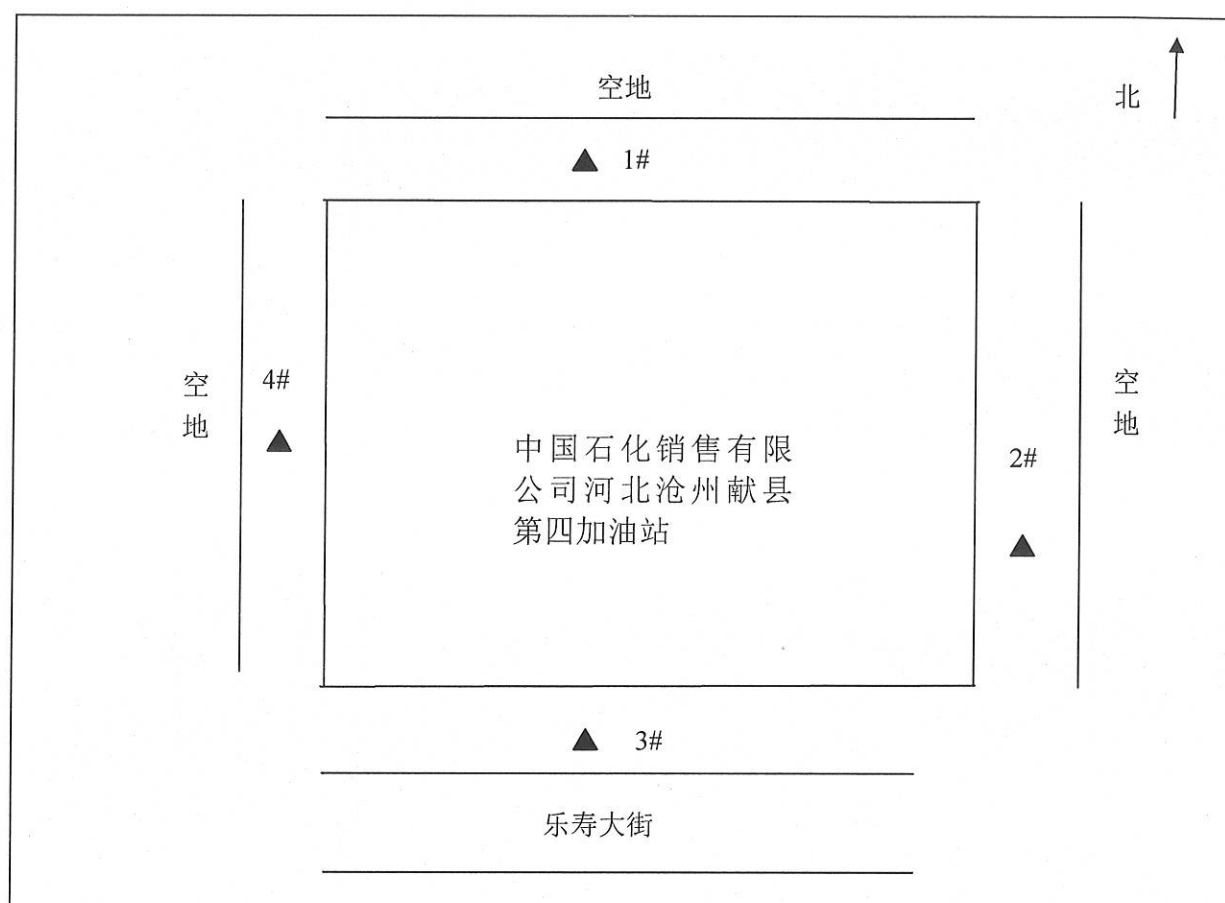

注：▲为噪声检测点位

四、质量保证与控制

1、噪声采用 AWA6228 型多功能声级计测量，经 AWA6221A 型声校准器仪器校准，仪器在正常条件下进行检测，检测时无雨雪、无雷电，风速小于 5 米/秒。噪声分析仪测量前后进行校准，灵敏度符合要求，检测时传感器加风罩。

2、检测人员持证上岗，检测仪器经省计量部门检定并在有效期内，检测数据严格经三级审核。

-----以下空白 -----